

Dipl. Ing. Franz Weiser
Zivilingenieur für Bauwesen
A-1060 Wien, Schmalzhofgasse 18
Tel. 01/596 73 71 0664 3461410
Fax: 01/59673714
E-Mail: office@zt-weiser.at

ENERGIEAUSWEIS

**entsprechend Energieausweis-
Vorlagegesetz (EAVG) und
OIB-Richtlinien 6**

Stiege 1
WHA Königstetter Straße 48/56 /
Föhrengasse 2
A-3430 Tulln

für

**Gemeinn. Wohn- und Siedlungs-
gesellschaft Schönerer Zukunft**
Ges.m.b.H.

Hietzinger Hauptstraße 119
A-1130 Wien

Wien, am 22.07.2009



ALLGEMEINES

Für die Wohnhausanlage Königstetter Straße 48-56 / Föhrengasse 2, A-3430 Tulln der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft Ges.m.b.H. wird der Energieausweis gemäß EAVG und OIB-Richtlinie 6 erbracht.

Der folgende Nachweis bezieht sich auf Stiege 1 der Wohnhausanlage.

Der spezifische Heizwärmebedarf ergibt sich mit 52 kWh/m²a, der End-Energie-Bedarf mit 164 kWh/m²a.

Die Berechnung erfolgt mit dem EDV-Programm ECOTECH GEBÄUDERECHNER.

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG


OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

ecOTECH
Niederösterreich

GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhaus	Erbaut	1995
Gebäudezone	Stiege 1	Katastralgemeinde	Tulln
Straße	Königstetterstr./Föhrgasse	KG-Nummer	20189
PLZ/Ort	3430 Tulln	Einlagezahl	1736
Eigentümer	Schönere Zukunft Ges.m.b.H.	Grundstücksnummer	2584/1

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

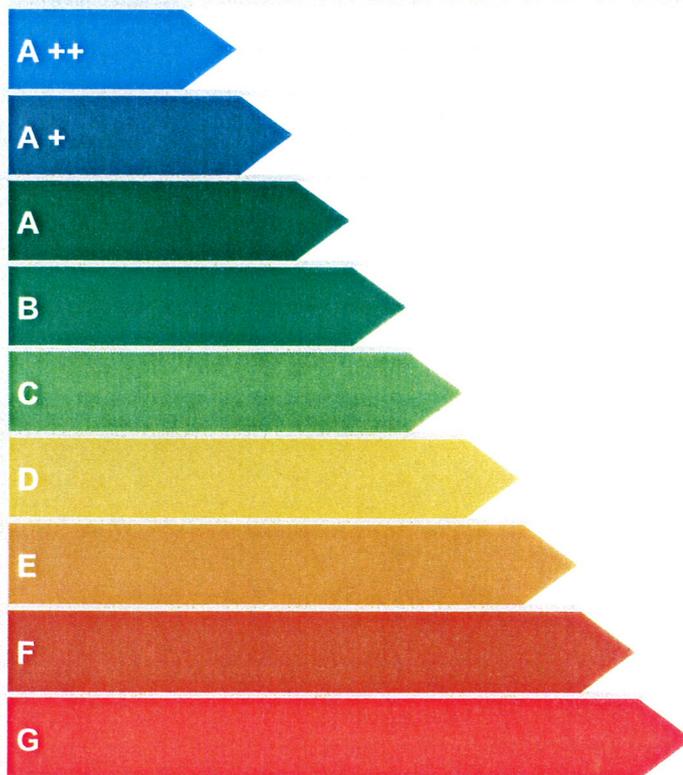

HWB-ref = 52 kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn D.I. Franz Weiser

Organisation

ErstellerIn-Nr.

Ausstellungsdatum 22.07.2009

GWR-Zahl

Gültigkeitsdatum 22.07.2019

Geschäftszahl

Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a 1
EA-WG
25.04.2007

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

ecOTECH
Niederösterreich

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	883,44 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	2639,1 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,27 m
Kompaktheit (A/V)	0,44 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,50 W/m ² K
LEK-Wert	35

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	177 m
Heizgradtage	3467 Kd
Heiztage	213 d
Norm-Außentemperatur	-14,2 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonengebunden	spezifisch	zonengebunden	spezifisch		
HWB	45817 kWh/a	51,86 kWh/m ² a	47585 kWh/a	53,86 kWh/m ² a		
WWWB			11286 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			79357 kWh/a	89,83 kWh/m ² a		
HTEB-WW			6260 kWh/a	7,09 kWh/m ² a		
HTEB			86047 kWh/a	97,40 kWh/m ² a		
HEB			144918 kWh/a	164,04 kWh/m ² a		
EEB			144918 kWh/a	164,04 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebenen Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.